

引き続き番水にご協力を！

6月下旬から続く高温無降雨により下流域における著しい水量不足が常態化していたため、7月11日から関川水系土地改良区管内の各幹線用水路にて番水（上下流の輪番制）を実施しております。水源である笹ヶ峰ダムは7月19日から、野尻湖は7月17日からかんがい放流を開始していますが、このまま少雨傾向が継続し、放流を続けた場合、笹ヶ峰ダムでは8月20日頃、野尻湖では8月末には貯水が枯渇する見込みです。（裏面参照）

つきましては、番水を継続すると共に更なる渇水対策として排水路から補給が可能な箇所において補給ポンプによる給水を上江・中江用水の計7箇所では計画しています。なお、ポンプ設置は8月12日頃を予定しておりますが、設置が完了した箇所より稼働開始となりますので、ご了承ください。

貴重な水資源を公平に配水するため、**番水及び節水へのご理解ご協力をお願いいたします。**



焼山監視カメラ

笹ヶ峰ダムの状況（8月5日現在 貯水率55%）



野尻湖の状況（8月4日現在 貯水率62%）



令和5年かんばつ補給ポンプの設置状況
(R5.8.25 中江幹線用水路 上越市板倉区上福田新田地内)




かけ流しの悪い例

■お願い

- ①かけ流しはしない。
- ②畦畔の漏水対策・節水管理の強化徹底。
- ③ポンプ購入・燃料費等の半額補助が受けられる市の渇水・高温対策事業を是非ご活用ください。
- ④限られた農業用水を管内全域へ公平な配水をするためご理解・ご協力をお願いします。

R7笹ヶ峰ダム 貯水実績

流入量1.5m³/sと想定した場合、8/20にてかんがい放流不能となる

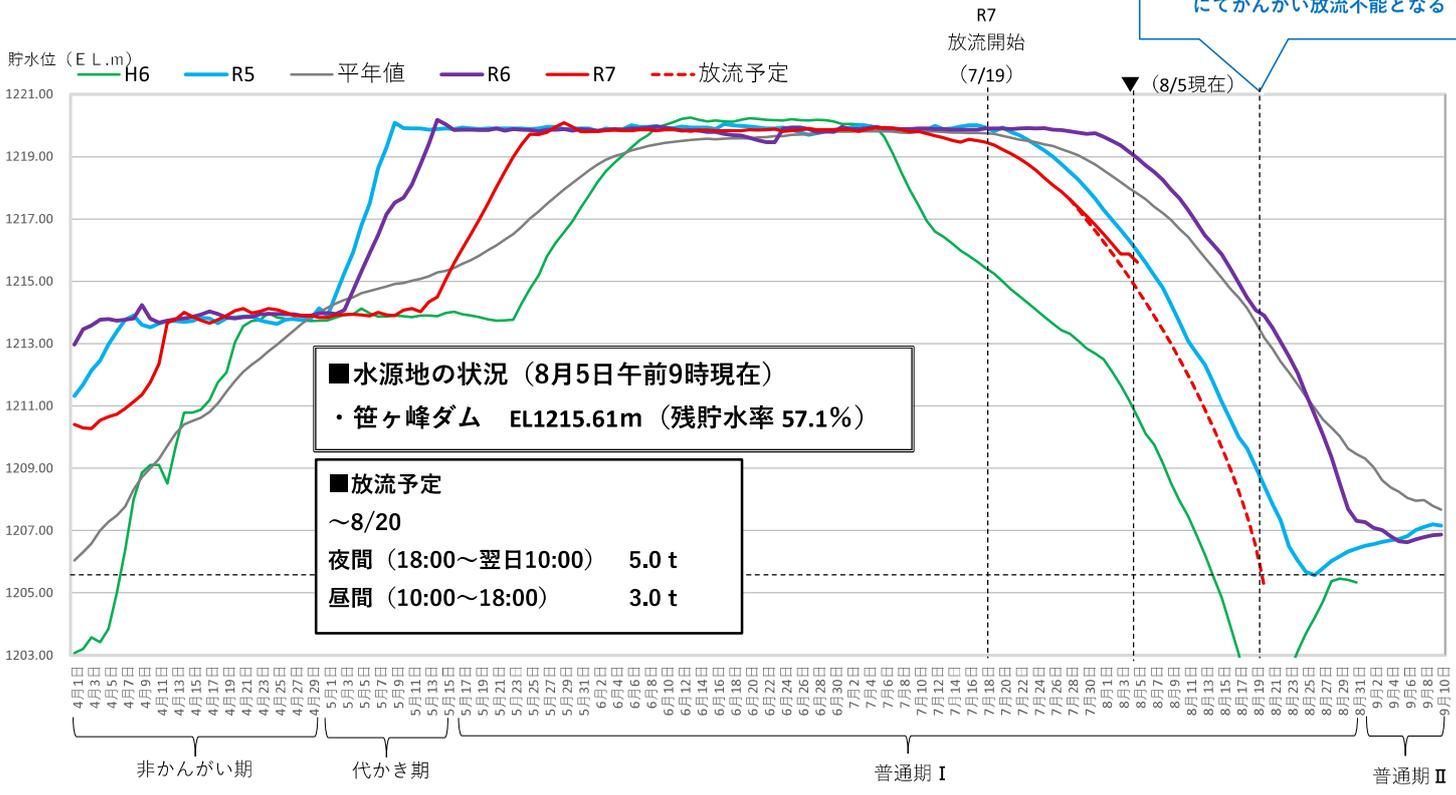

R7 野尻湖 貯水実績

